

## V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1133/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm. Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14513,40	0,00	0,00
2025-Kasım	14387,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11764,35	0,00	0,00
2024	8189,73	0,00	0,00
2023-2	5050,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3575,98	0,00	0,00
2022-3	2325,66	0,00	0,00
2022-2	1839,96	0,00	0,00
2022-1	1777,94	0,00	0,00
2021	1150,54	0,00	0,00
2020	951,14	0,00	0,00
2019	823,76	0,00	0,00
2018	693,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

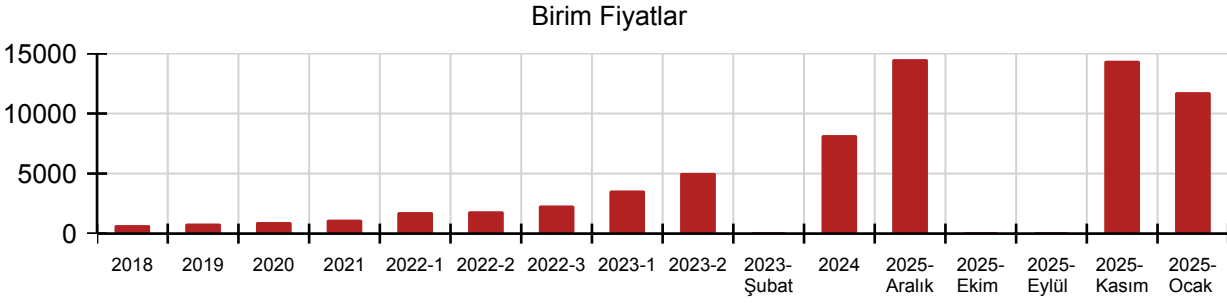

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. (35 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1133/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.