

## V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0901

**Tanımı** Kireç Harç İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5738,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5689,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4650,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3352,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2051,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1403,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 925,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 728,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 712,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 463,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 375,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 328,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 263,53       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

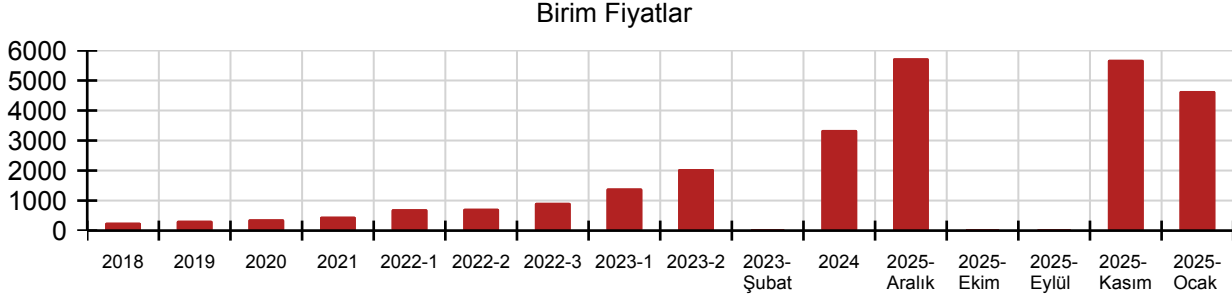

### Yapım Şartları

Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0108C'de belirtilen sönmüş kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması, tuğlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben 1 cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması, derz kalınlığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuğla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuğla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m3 den küçük boşluklarla soba deliği ve baca boşluğu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür.

NOT: 1-Tuğla bedeli V.0211/2 pozundan ödenir. 2- El yapımı ise klasik tuğla bedelinden ödenir.  
3- Tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0108/C  |                 | Sönmüş Kireç Harcı (Kireç:Kum=1:3;<br>Kalın Kum İle)(Örgü ve Kaba Sıva<br>Harcı) | m <sup>3</sup> | 0,250000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları   | Saat           | 5,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 8,000000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma   |                |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.