

## V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1007/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4450,75	0,00	0,00
2025-Kasım	4411,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3633,16	0,00	0,00
2024	2556,08	0,00	0,00
2023-2	1643,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1121,68	0,00	0,00
2022-3	749,96	0,00	0,00
2022-2	614,39	0,00	0,00
2022-1	575,09	0,00	0,00
2021	367,65	0,00	0,00
2020	298,68	0,00	0,00
2019	275,48	0,00	0,00
2018	216,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

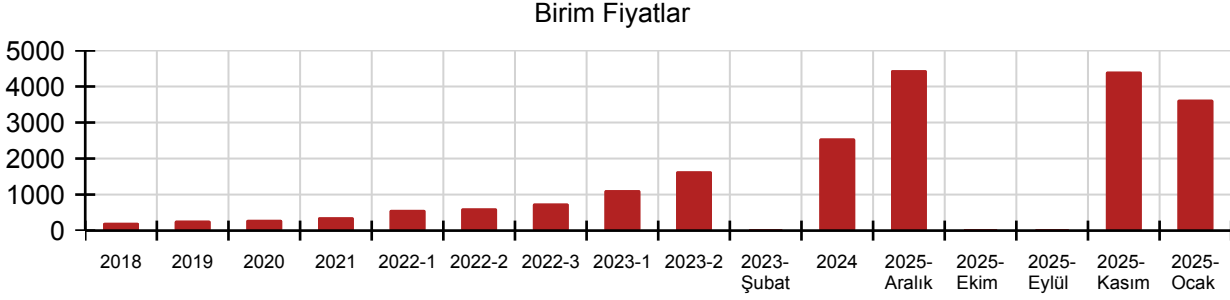

### Yapım Şartları

Kontrolün talimatına veya mevcut orjinal örneğine veya projesine uygun olarak bir sıra taslak yonu taşı, ardışık olarak bir veya daha çok sıralı tabii, klasik tuğla ile düz satıhta kaplama yapılması işçiliği, yonu taşının köşeleri ve kenarları gönyesinde olarak madırğa ile taslak hale getirilmesi, tuğla hatılın poz no: V.1001/C şartlarıyla yapılması, taş ve tuğla arasında Poz no: V.130/A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı kullanılması ve derz kalınlıklarının 2 cm' i geçmemesi imalatında (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüzleri de kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu pozdan ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1007/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0,090000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mühassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mühassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.