

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1011/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minare Gövdesi ve Peteği Yapılması  
İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22731,05	0,00	0,00
2025-Kasım	22517,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18488,78	0,00	0,00
2024	13406,54	0,00	0,00
2023-2	8914,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6914,70	0,00	0,00
2022-3	4743,46	0,00	0,00
2022-2	4183,78	0,00	0,00
2022-1	3428,23	0,00	0,00
2021	2156,01	0,00	0,00
2020	1903,86	0,00	0,00
2019	1551,85	0,00	0,00
2018	1405,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

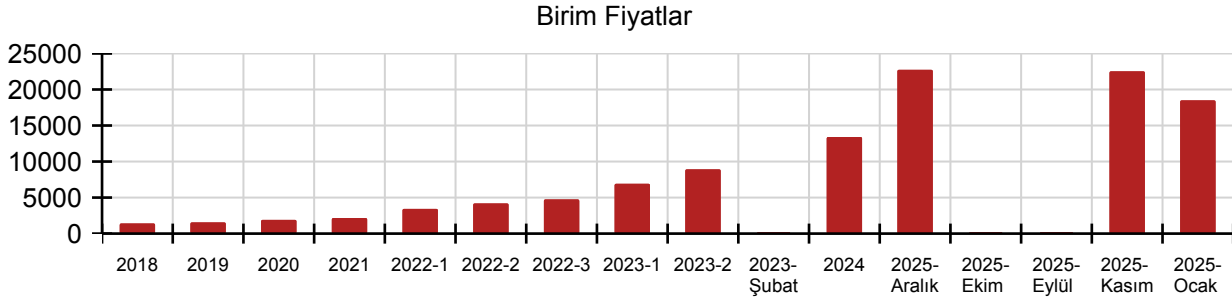

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre minare yıkılıp yeniden yapılıyorsa yıkılan tuğla minarede müteah-hidin alacağı ölçülere göre hazırlayacağı krokiye veya idarece verilecek projesine uygun olarak tabii veya klasik tuğla ile minare gövdesi ve peteği yapılması işçiliği, kullanılacak tuğlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması mevcut ve orjinal örneğine veya kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzlerin en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta olmak üzere Poz no: V.0104E de belirtilen harc ile sıkıştırılarak işlenmesi, şakuli derzlerin, bir sırada kullanılan tuğla adedine göre alt-taki sıranın ortasına kadar şaşırtılması, dış yüzeyde derz yapılacak yatay derzler, derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması, derz kalınlığının tuğla kalınlığını geçmemesi, minare iç yüzünün düzenli ve engebesiz işlenmesi, derzlerde boşluk bırakılmaması (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Tuğla basamaklar ayrıca ölçülerek m3 cinsinden hesaplanır. Yapılan klasik tuğla gövde ve peteğinin yüzey alanının, gövde veya petek kalınlığı ile çarpılmasıyla bulunacak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Yüzeyi 0-10 cm<sup>2</sup> den küçük boşluklar hacimden düşülmez. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2- V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )	m <sup>3</sup>	0,550000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	18,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.