

## V.1763/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1763/B02

**Tanımı** Yeniden Sıvanacak veya Derz Yapılacak Taslak Yonu veya Sıralı Moloz Taş Duvarda Hidrolik Hireç Katkılı Horasan Harcı İle 5-10cm Derinlikte Derz Dolgusu Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 731,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 724,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 594,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 414,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 262,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 186,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 123,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 101,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 93,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 59,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 49,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 42,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

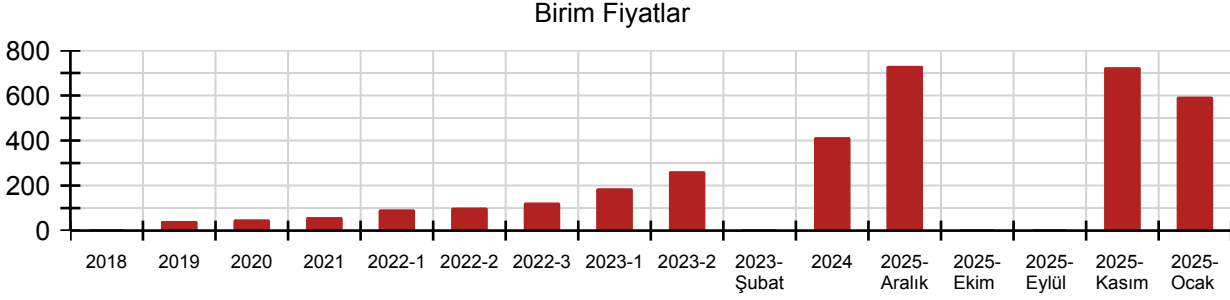

### Yapım Şartları

Taslak yonu taş duvarda 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/C Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1763/B01 ve V.1763/B02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı ile 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0131/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin ) | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları   | Saat           | 1,330000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.