

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1024/A

Tanımı Çürütülen Yerlere Puzolan Katlılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik ve İmitasyon Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi mT

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1287,94	0,00	0,00
2025-Kasım	1276,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1043,45	0,00	0,00
2024	713,30	0,00	0,00
2023-2	435,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	302,46	0,00	0,00
2022-3	195,14	0,00	0,00
2022-2	151,66	0,00	0,00
2022-1	150,19	0,00	0,00
2021	97,61	0,00	0,00
2020	78,66	0,00	0,00
2019	68,71	0,00	0,00
2018	54,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

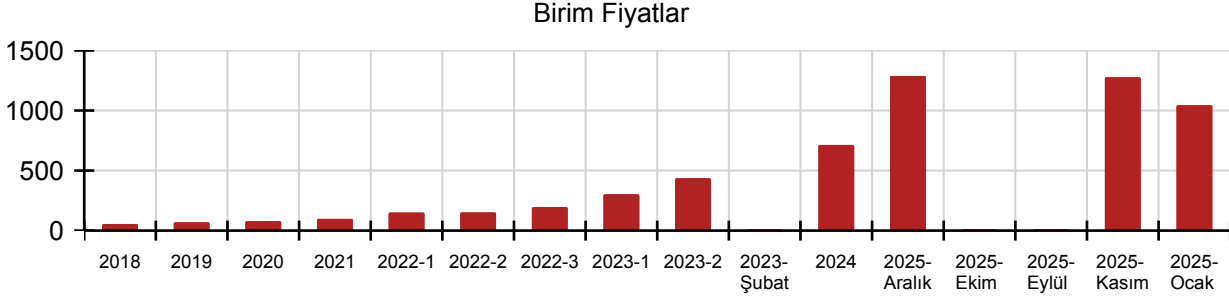

Yapım Şartları

Poz no: V.0349/01 şartlarıyla çürütülmüş düz satıhta tabii veya klasik ve imitasyon tuğla ile çürütülmüş düz satıhtı yerlere yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0131/A de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin görünen yüzünün yatay izdüşümünün boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : 1- Birbiri ile bağlantısı bulunmayan, çürütme esnasında aynı anda çıkmayan tek tuğlalar için kullanılır. Çürütme esnasında birden fazla tuğla çıkması durumunda bu pozdan ödenmez.

Sathın çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1024/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m ³	0,003000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m ³	0,000300
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.