

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1775/A

**Tanımı** Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1842,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1826,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1496,19	0,00	0,00
2024	1027,54	0,00	0,00
2023-2	646,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,96	0,00	0,00
2022-3	302,61	0,00	0,00
2022-2	245,53	0,00	0,00
2022-1	228,90	0,00	0,00
2021	146,14	0,00	0,00
2020	120,15	0,00	0,00
2019	104,60	0,00	0,00
2018	85,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

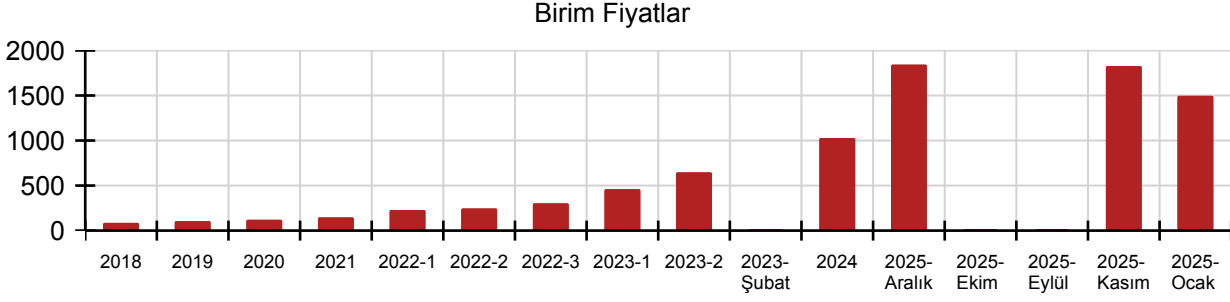

### Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sifıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

## V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.